


Instalacje układać podtynkowo.
Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYżo 3 x 1,5 mm2
System ochrony : Szybkie wyłączenie

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

2.1	Wiatrołap	2.19	Hol
2.2	Hol	2.20	Pokój dzienny
2.3	Korytarz	2.21	Łazienka
2.4	Korytarz	2.22	Pokój dzienny
2.5	WC męskie i niepełnospr.	2.23	Hol
2.6	Przedśionalek WC	2.24	Pokój
2.7	WC damskie	2.25	Łazienka
2.8	Hol	2.26	Pokój dzienny
2.9	Pokój dzienny	2.27	Hol
2.10	Pokój	2.28	Pokój
2.11	Łazienka	2.29	Łazienka
2.12	Pokój	2.30	Pokój dzienny
2.13	Klatka schodowa	2.31	Pokój
2.14	Hol	2.32	Hol
2.15	Pokój	2.33	Pokój
2.16	Łazienka	2.34	Łazienka
2.17	Pokój dzienny	2.35	Pokój dzienny
2.18	Pokój	2.36	Pokój

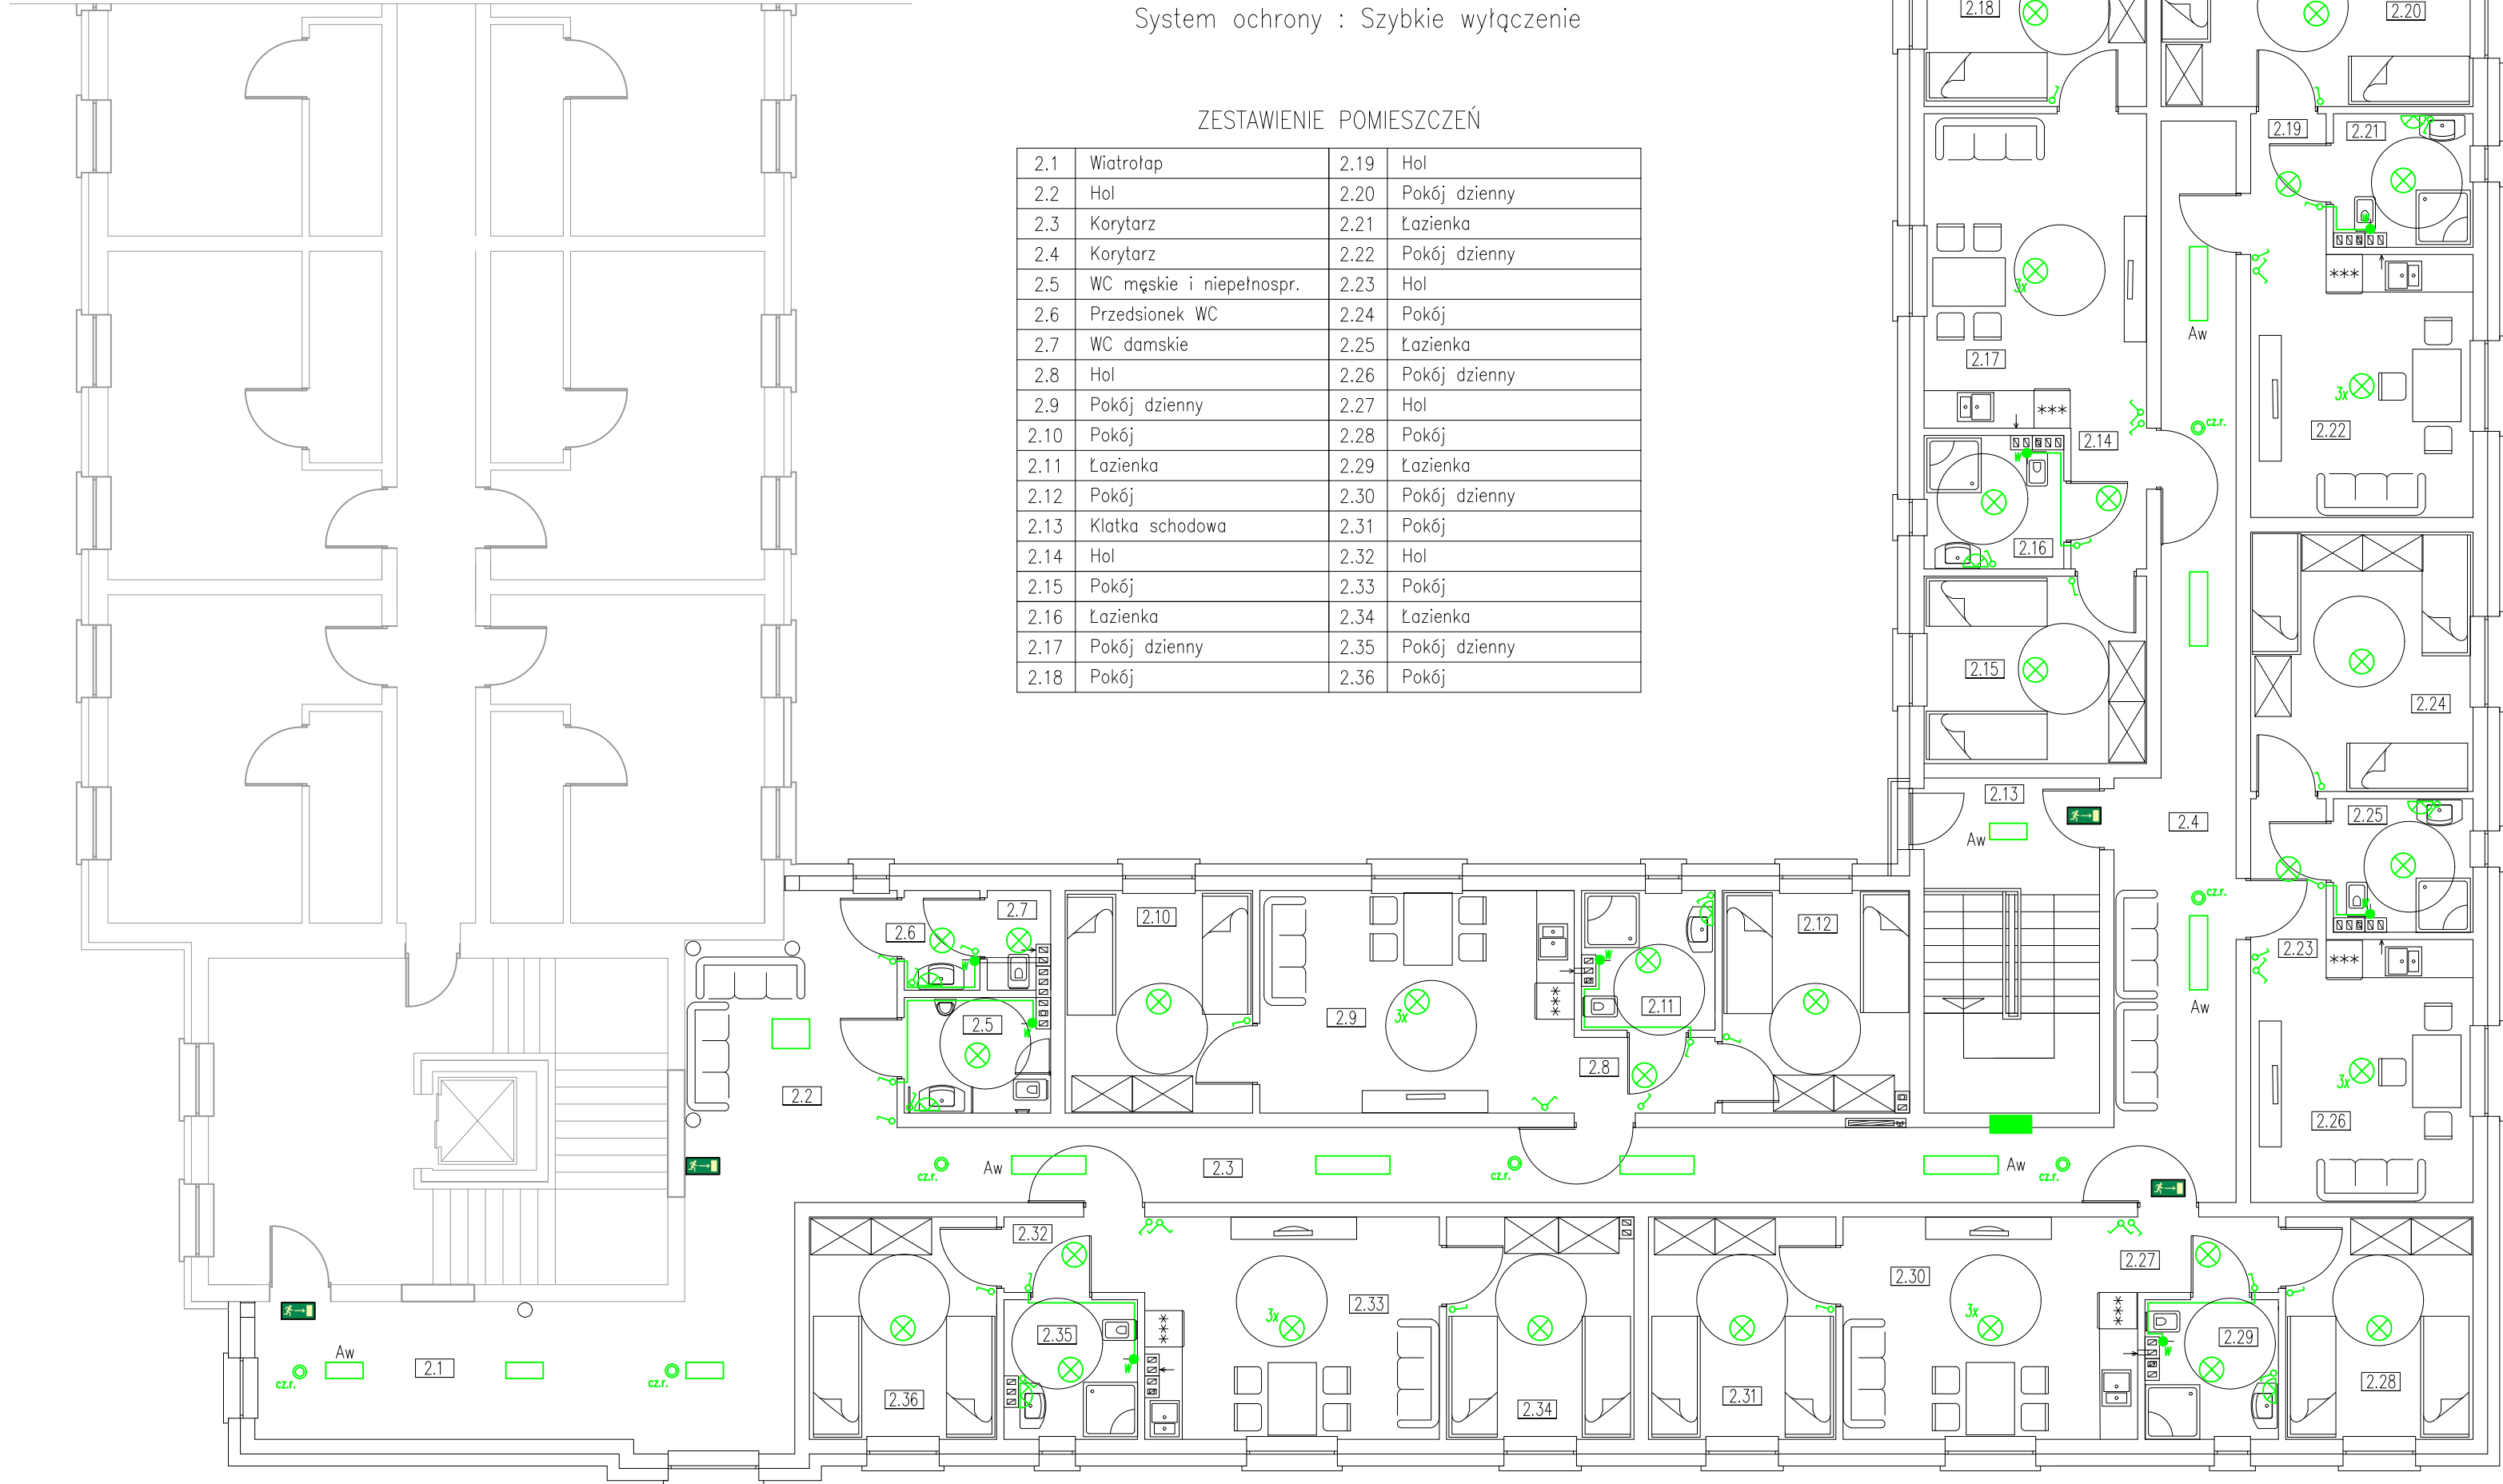

- Oznaczenia :
- proj. tablica rozdzielcza
 - proj. oprawa kompaktowa lub ledowa potrójna
 - proj. oprawa kompaktowa lub ledowa
 - proj. oprawa kompaktowa lub ledowa (kinkiet)
 - Aw proj. oprawa kompaktowa lub ledowa awaryjna z inwerterem 1h
 - proj. oprawa rastrowa
ELGO–GRUPA BRILUM RASTRA LED204PP,F4X10W,DB/K1/WO 006703 RASTRA
 - proj. oprawa rastrowa
ELGO–GRUPA BRILUM RASTRA star 302PP–1 WO 002940AE LEDStar T8S–12AC1–20DB–M188 RASTRA
 - proj. oprawa ledowa
ELGO–GRUPA BRILUM LUMINA LINX 120 24W CB kl opal WO 009724
 - proj. oprawa rastrowa
ELGO–GRUPA BRILUM RASRTAstar 202PP–1 W0005887AC
 - proj. czujka ruchu

Instalacje układać podtynkowo lub w rurkach instalacyjnych
Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYżo 3 x 1,5 mm2
System ochrony: Szybkie wyłączenie

nr rysunku	2	RZUT PIĘTRA INSTALACJA OŚWIETLLENIA		rysunek
skala	1:100	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO - DOM RENCISTY - zmiany w trakcie budowy JAROCIN; ul. ZACISZNA; DZIAŁKA NR 341/11, 341/12		projekt
akusz	297x570	J.T.B.S. Sp z o.o. w Jarocinie ulica T.Kościuszki 18, 63-200 Jarocin		inwestor
branża	ELEKTRYCZNA	Projektant: tech. Jan Hoffa upr. UAN 7342-95/94	USŁUGI PROJEKTOWE JAN HOFFA Adres: ul. Kwiatowa 16 63-200 Jarocin kom. 502 027 994	projektanci
data	02-2017			